


ZASUWA KLINOWA Z USZCZELNIENIEM MIĘKKIM Z TRZPIENIEM NIEWZNOSZONYM TYP: ZZK.ROG (F5) T max: 120°C PN 10/16 DN50-400

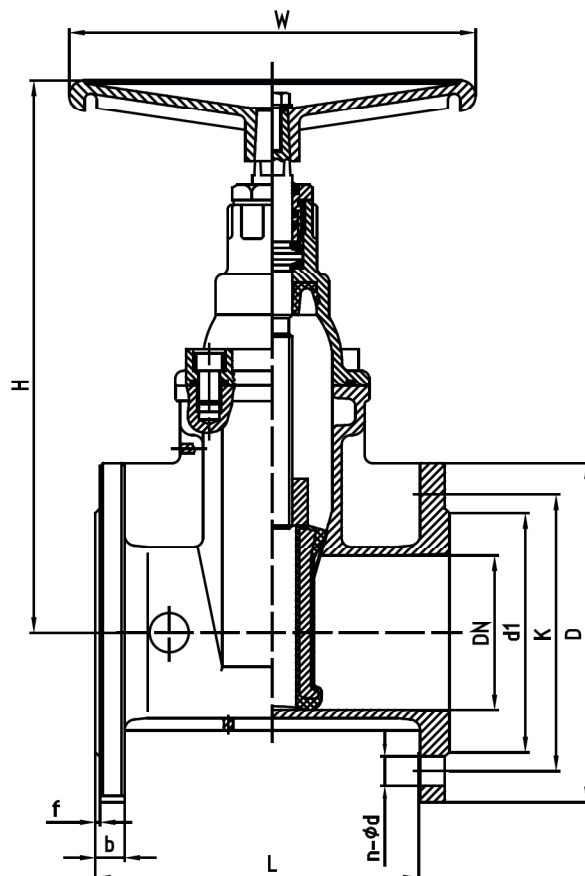

Podstawowe wymiary*

Owiercenie kołnierzy zgodnie z PN-EN 1092-2 dla PN10

Przelot	Wymiary kołnierzy przyłączyowych						Wym. gabarytowe			Waga
DN	D	K	d1	n-ød	b	f	L (F5)	H (max)	W	
mm	mm									kg
PN 10/16										
50	165	125	99	4-Ø19	19	3	250	269	180	13
65	185	145	118	4-Ø19	19	3	270	300	200	23
80	200	160	132	8-Ø19	19	3	280	336	220	26
100	220	180	156	8-Ø19	19	3	300	359	250	31
125	250	210	184	8-Ø19	19	3	325	424	280	38
150	285	240	211	8-Ø23	19	3	350	441	300	52
PN 10										
200	340	295	266	8-Ø23	20	3	400	546	350	83
250	395	350	319	12-Ø23	22	3	450	637	450	102
300	445	400	370	12-Ø23	24,5	4	500	719	500	153
350	505	460	429	16-Ø23	24,5	4	550	841	500	233
400	565	515	480	16-Ø28	24,5	4	600	922	500	332

*W celu uzyskania szczegółowych danych do doboru napędów prosimy o kontakt z producentem

ZAMKON

1. Zakres stosowania

Ciśnienie nominalne :	PN 1,6 MPa
Max ciśnienie próbne korpusu :	PT: 2,4 MPa
Max ciśnienie próbne gniazda :	PT: 1,8 MPa
Max temperatura dopuszczalna :	TMA: 120°C
Ciśnienie próby szczelności (próba gazem wg PN-EN 12266-1)	PT: 0,6 MPa

Średnica nominalna DN	Ciśnienie nominalne PN	Ciśnienie próbne obudowy PT	Maksymalne ciśnienie dopuszczalne – PMA przy maksymalnej temperaturze dopuszczalnej – TMA dla żeliwa sferoidalnego z gat.400-15		
			20 °C	100 °C	120 °C
mm	MPa	MPa	MPa		
50-400	1,6	2,4	1,6	1,6	1,6

2. Podstawowe materiały

Korpus, pokrywa:	żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 (GGG40)
Klin:	guma EPDM
Trzpień:	stal nierdzewna X20Cr13
O-ringowe uszczelnienie trzpienia:	guma EPDM
Uszczelka korpusu i pokrywy:	guma EPDM
Śruby / nakrętki:	stal austenityczna A3

3. Wykonanie

Przylączy:	kołnierze DN50 – DN400, przyłga B wg PN-EN 1092-2
Klasa szczelności:	średnice powyżej DN400 dostępne na życzenie klienta standardowo klasa C wg PN - EN 12266 -1 opcjonalnie wyższa klasa za dopłatą

4. Charakterystyka

Zasuwy stosowane są na instalacjach przemysłowych w rurociągach ogólnego przeznaczenia dla II grupy płynów. Służą do odcinania przepływu m.in.: wody pitnej i przemysłowej, pary wodnej, powietrza. Mogą być również stosowane do innych czynników neutralnych ciekłych i gazowych o temperaturze do 120°C. Można je zabudować w pozycji poziomej lub pionowej a pracować mogą wyłącznie w stanie całkowitego otwarcia lub zamknięcia.

5. Wymagania i badania

Wymiary przyłączeniowe kołnierzy wg PN-EN1092-2.
Długość zabudowy wg PN-EN 558-1. (szereg długości zabudowy – 15)
Badania i próby ciśnieniowe wg PN-EN 12266-1.
Świadectwo odbioru wg PN-EN 10204.
Projektowanie wg PN-EN 12516-2.
Zasuwy poddano ocenie zgodności z dyrektywą PED 97/23/WE.

Zasuwy zaakceptowane zostały bez zastrzeżeń pod względem wymagań higienicznych do montażu na instalacjach do przesyłania wody pitnej (Decyzja Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Atest Higieniczny nr HK/W/0340/012008).

6. Sposób zamawiania

Przy składaniu zamówienia należy podać następujące parametry:

- medium,
- maksymalne ciśnienie robocze,
- maksymalną temperaturę roboczą,
- rodzaj i wielkość przyłączy.

7. Informacje dodatkowe

- Gwarancja 12 miesięcy obowiązuje na warunkach zawartych w karcie gwarancyjnej Producenta. Możliwe przedłużenie gwarancji.
- Istnieje możliwość wykonania przez Producenta przeglądów i remontów armatury oraz przeprowadzenia wymiany elementów wewnętrznych.
- Wszelkie wymagania dotyczące odbioru jakościowego i technicznego armatury należy uwzględnić w zamówieniu. Wraz z armaturą dostarczamy następującą dokumentację techniczną - jakościową: standardowo - deklarację zgodności i DTR, na życzenie - certyfikat 2.2 lub 3.1.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych bez powiadamiania.

ZAMKON

47-206 Kędzierzyn-Koźle, ul. Jana Cybisa 23 ; tel./fax: (77) 482 0967, tel.: (77) 482 4071 ; www.zamkon.com.pl , office@zamkon.com.pl